

znak: 6400/2018

Kamień Krajeński, data 30.11.2018r.

ADRESAT

Pracownia Projektowa
B&B Jan Burglin
ul. Angowicka 68a
89-600 Chojnice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla nieruchomości położonych w gminie Kamień Krajeński

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że dostawę wody i odbiór ścieków do/z nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Kamień Krajeński, gm. Kamień Krajeński należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Celem umożliwienia dostaw wody i odbioru ścieków do/z nieruchomości położonych w miejscowości Kamień Krajeński, ul. Sienkiewicza i Topolowa jest zaprojektowanie i wybudowanie:
 - a) odcinka sieci wodociągowej $\varnothing 110 \text{ mm}$ zlokalizowanej w działce nr 555/3, 555/2, 544/2 obręb Kamień Krajeński oraz wpięcie projektowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing 250 \text{ mm}$ zlokalizowanej w działce nr 555/3, Kamień Krajeński i wpięcie projektowanego odcinka do istniejącej sieci wodociągowej $\varnothing 150 \text{ mm}$ zlokalizowanej w działce nr 544/2 obręb Kamień Krajeński.
 - b) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200 \text{ mm}$ zlokalizowanej w działce nr 555/3, 554/5 obręb Kamień Krajeński oraz wpięcie projektowanego odcinka do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej $\varnothing 200 \text{ mm}$ zlokalizowanej w działce nr 554/5 obręb Kamień Krajeński.

II. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Budowa sieci wymaga przestrzegania zasad przewidzianych w prawie budowlanym.
2. Przed przystąpieniem do prac zmierzających do budowy sieci należy pisemnie uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentację techniczną projektowanej sieci.

3. Włączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci.
4. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, ZGKiM informuje, że należy złożyć do Starosty Sępoleńskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
5. Warunki przyłączenia do sieci są ważne 2 lata od dnia ich wydania.

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Krawczyk

Zgodność z oryginałem stwierdzam


21.11.2019

Osobista, dnia

mgr inż. Jan Burglin


Załączniki:

- 1) Załącznik graficzny

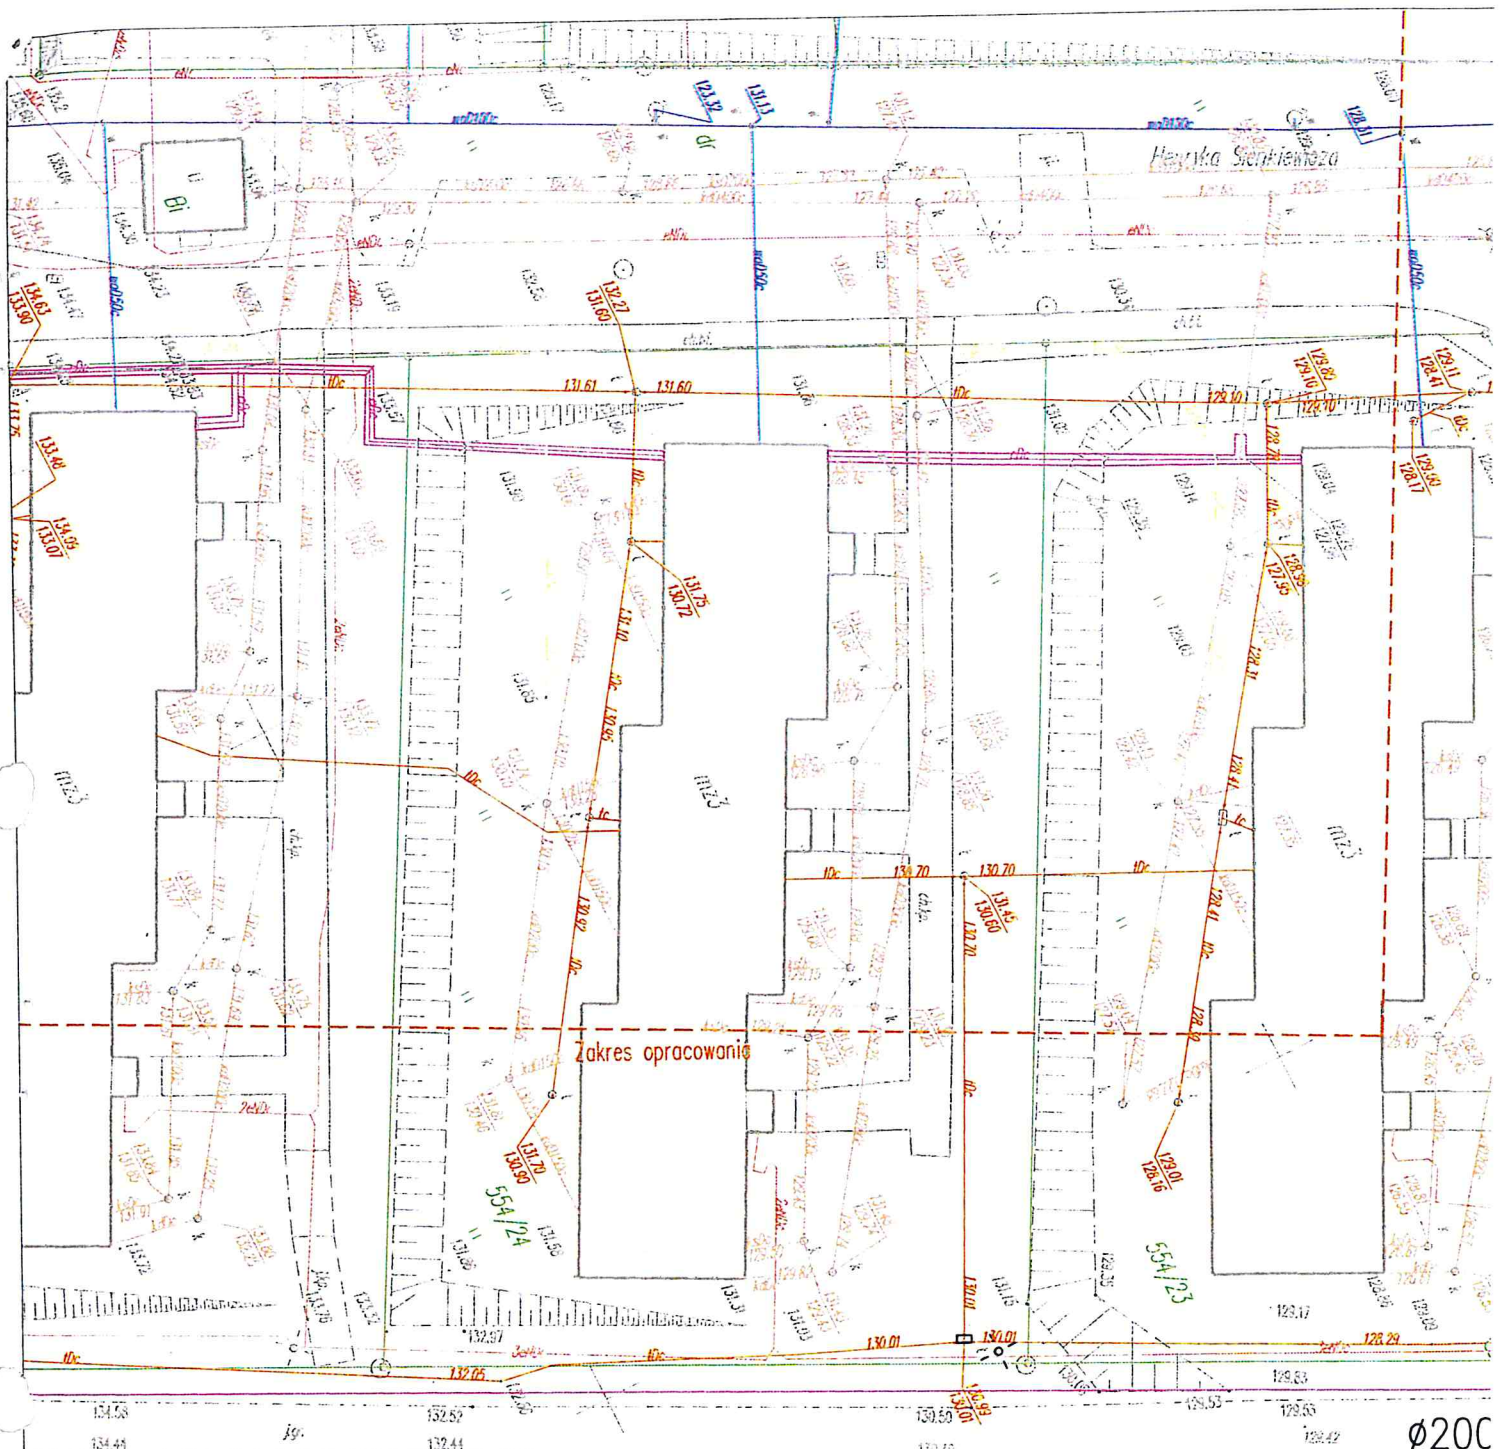

134.58 134.41 132.57 132.44 130.50 130.40 128.53 128.42 $\phi 200$

$4\% L = 50.00m$ $i = 4\% L = 50.00m$

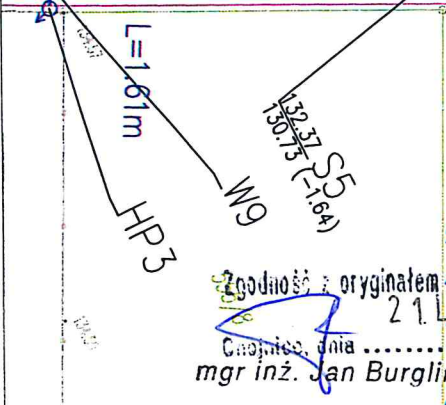

Uzgodniono bez uwag / z uwagami branżę wodociagową i kanalizacyjną

L=101.21m
i=54.3‰

Kamień Kr., dnia 20.11.2018

Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zamontować wodoszczelny (na poziomie nieistniejącym w budowlach) 3 rzędowy na pokryciu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
tel./fax (0-52) 388-70-65
NIP 5040013477

Zgodność z oryginałem stwierdzam

Cieplice, dnia 21.11.2019

mgr inż. Jan Burglin

Zgodność z oryginałem stwierdzam

21.11.2019

Cieplice, dnia 21.11.2019

mgr inż. Jan Burglin

- LEGENDA:**
- S — projektowana kanał
 - HP — projektowana studnia
 - projektowany obszar objęty opracowaniem
 - 554/5 — działki objęte opracowaniem

PREZESZARZĄDU

Łukasz Krawczyk

Uzgodniono bez uwag / z uwagami
branżę wodociagową i kanalizacyjną

Kamień Kr., dnia 30.11.2018

PREZES ZARZĄDU

Łukasz Krawczyk

Zakład Gospodarki
Komunalnej Mieszkanowej
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

Zakres opracowania: ul. Szosa 16, 89-430 Kamień Krajeński
tel./fax (0-52) 388-70-65
NIP 5040013477

$\varnothing 200$ $i=1.8\%$ $L=50.00m$

$L=50.00m$

$i=22.1\%$ $L=129.72m$

$L=2.14m$

W7

HP2

142.55
 140.65
 (-1.9%)







141.80
 139.75
 (-2.0%)


Zgodność z oryginałem stwierdzam

21.11.2019

mgr inż. Jan Burglin

LEGENDA:

-  - projektowana kanalizacja s
-  - projektowana studnia kanc
-  - projektowany wodociąg
-  - projektowany Hydrant pod;
-  - obszar objęty opracowanie
-  554/5 - działki objęte opracowanie

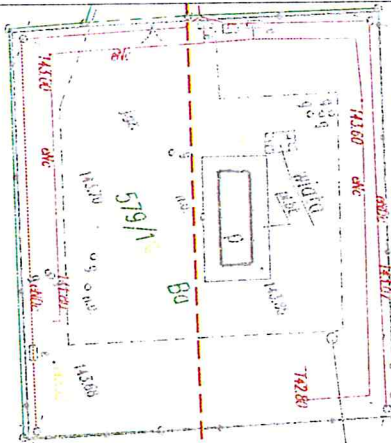

Dn110
i=22.1‰ L=110.85m

Uzgodniono bez uwag / z uwagami
branżę wodociągową i kanalizacyjną

Kamień Kr., dnia 30.11.2018

PREZESZARZĄDU

Lukasz Krawczyk

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
tel./fax (0-52) 388-70-65
NIP 5040013477







HPL
L=2.59m


Zgodność z oryginałem stwierdzam

Objęty, dnia 21.11.2019

mar inż. Jan Burglin

LEGENDA:

-  - projektowana kanalizacja sanitarna
-  S - projektowana studnia kanalizacji sanitarnej
-  - projektowany wodociąg
-  HP - projektowany Hydrant podziemny
-  - obszar objęty opracowaniem
-  554/5 - działki objęte opracowaniem

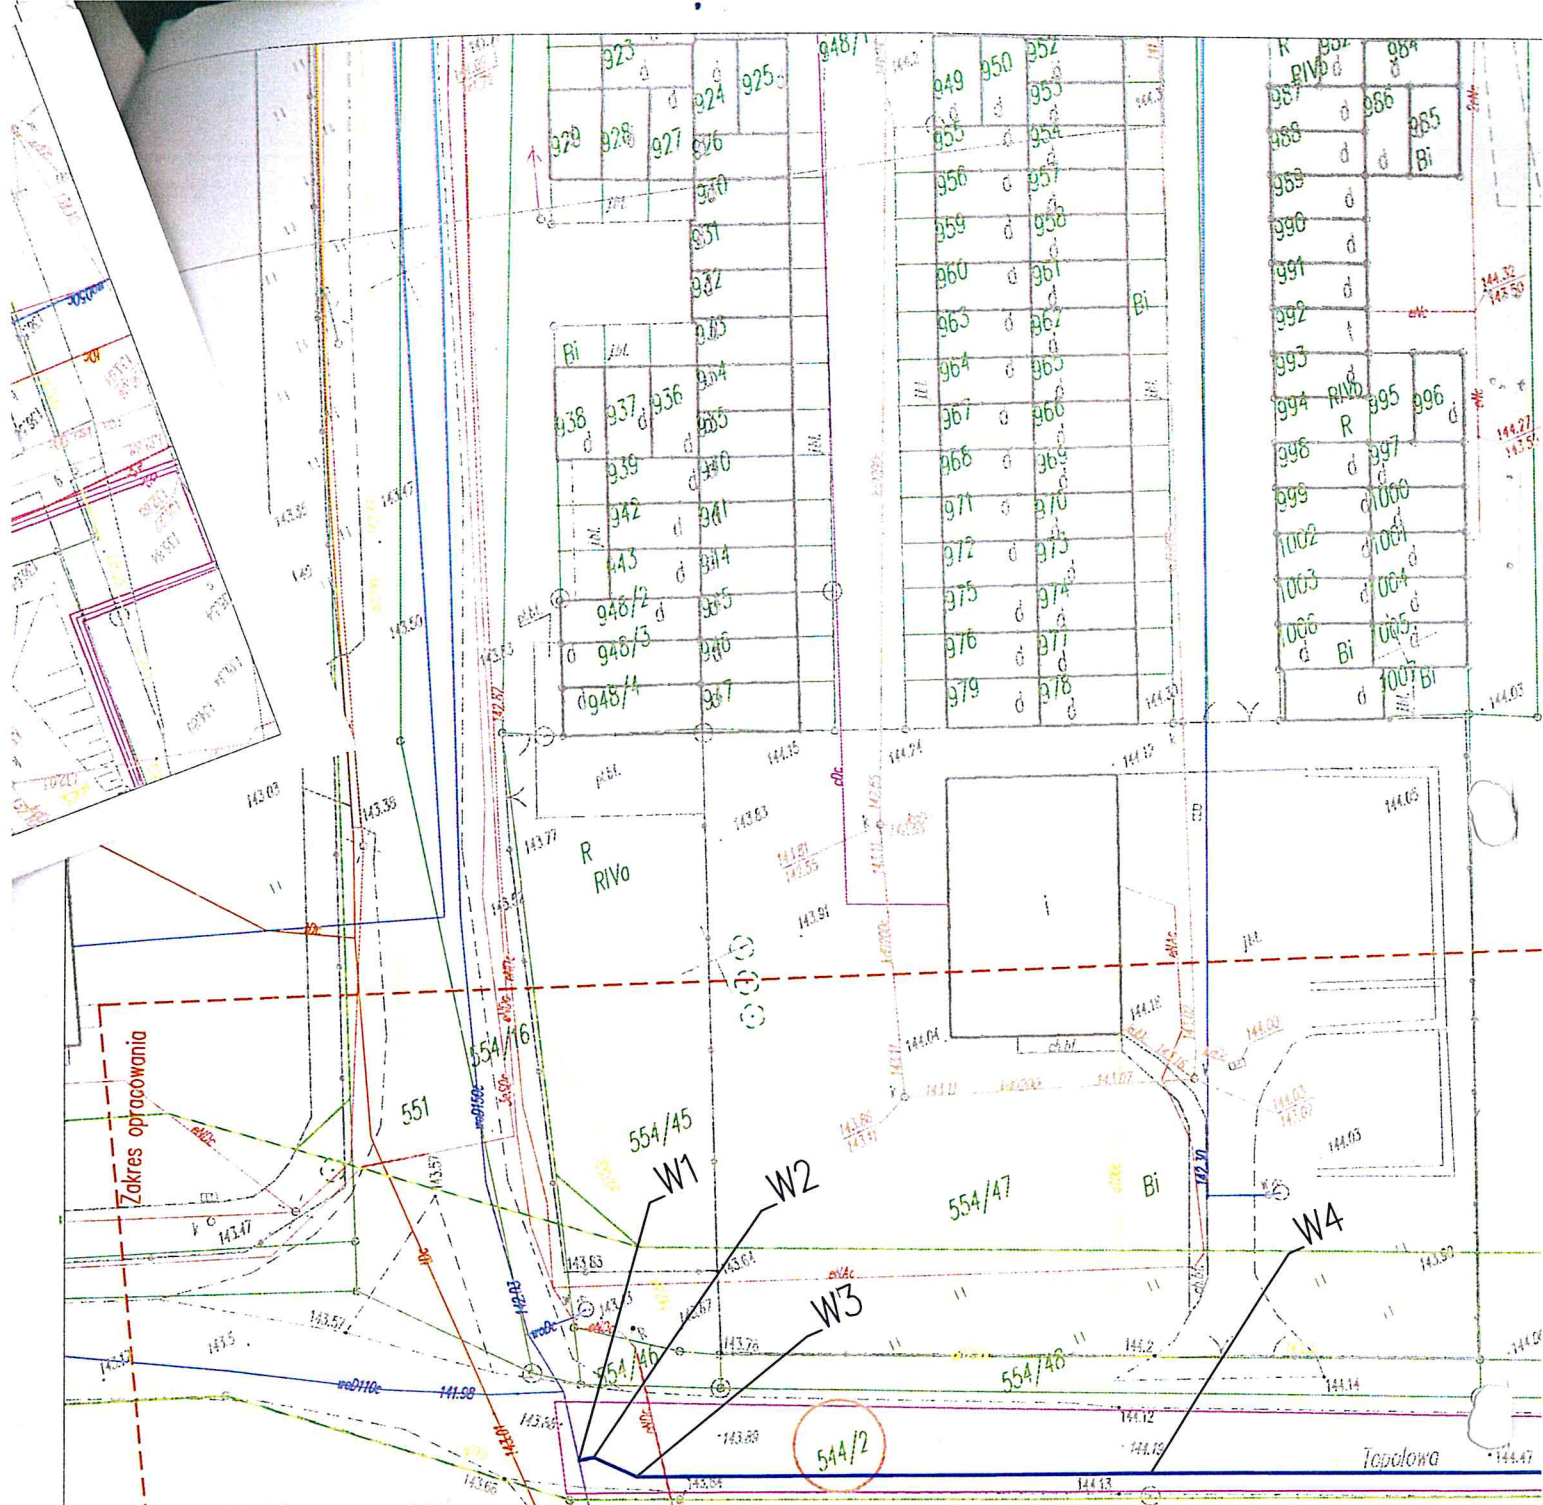

Zakres opracowania

$L=1.03m$
802
 $L=3.16m$

Dn110
i=22.1‰ L=34.12m
Uzgodniono bez uwag / z uwagami
branżę wodociagową i kanalizacyjną

Kamień Kr., dnia 30.11.2018 R RV

*Na projektowanym odcinku
sieci wodociągowej zamontować
zawór klinowy z mostkiem
ustrojeniem (na połączeniu
z istniejącym wodociągiem)
z uwagi na połączenie*

Zgodność z oryginałem stwierdzam
Odnajdca, dnia 21.11.2019

mgr inż. Jan Burglin

PREZESZARZĄDU
Łukasz Krawczyk

Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.
ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Kraj.
tel./fax (0-52) 388-70-65
NIP 5040013477